OSCAM
MR64C
小・中規模検針装置

MR64Cの特長

小・中規模検針の進化版！

ポイントは、小型、機能性、そして使いやすさ
OSAKIの検針装置はそれらの特長を活かし検針・課金業務の効率化に貢献します

- 通信機能付計器に接続可能。誤計量・誤請求を防ぎます
- 水道入力端末器と組み合わせることで、水道メーターの電文化に対応
- 最大検針点数128点まで拡張可能※64点を超える場合は、別途オプション機器が必要となります。
- 本体表示はタッチパネルに対応
- 本体前面での設定・検針表示・印字はもちろんのこと Webブラウザやクラウドサービスで遠隔からのデータ管理が可能

小さい設置スペース、そして１カ所で検針が完結します

BEFORE

電力量計やガスメーター、水道メーターなど、それぞれの場所で目視をしたあと、すべてを集計します。

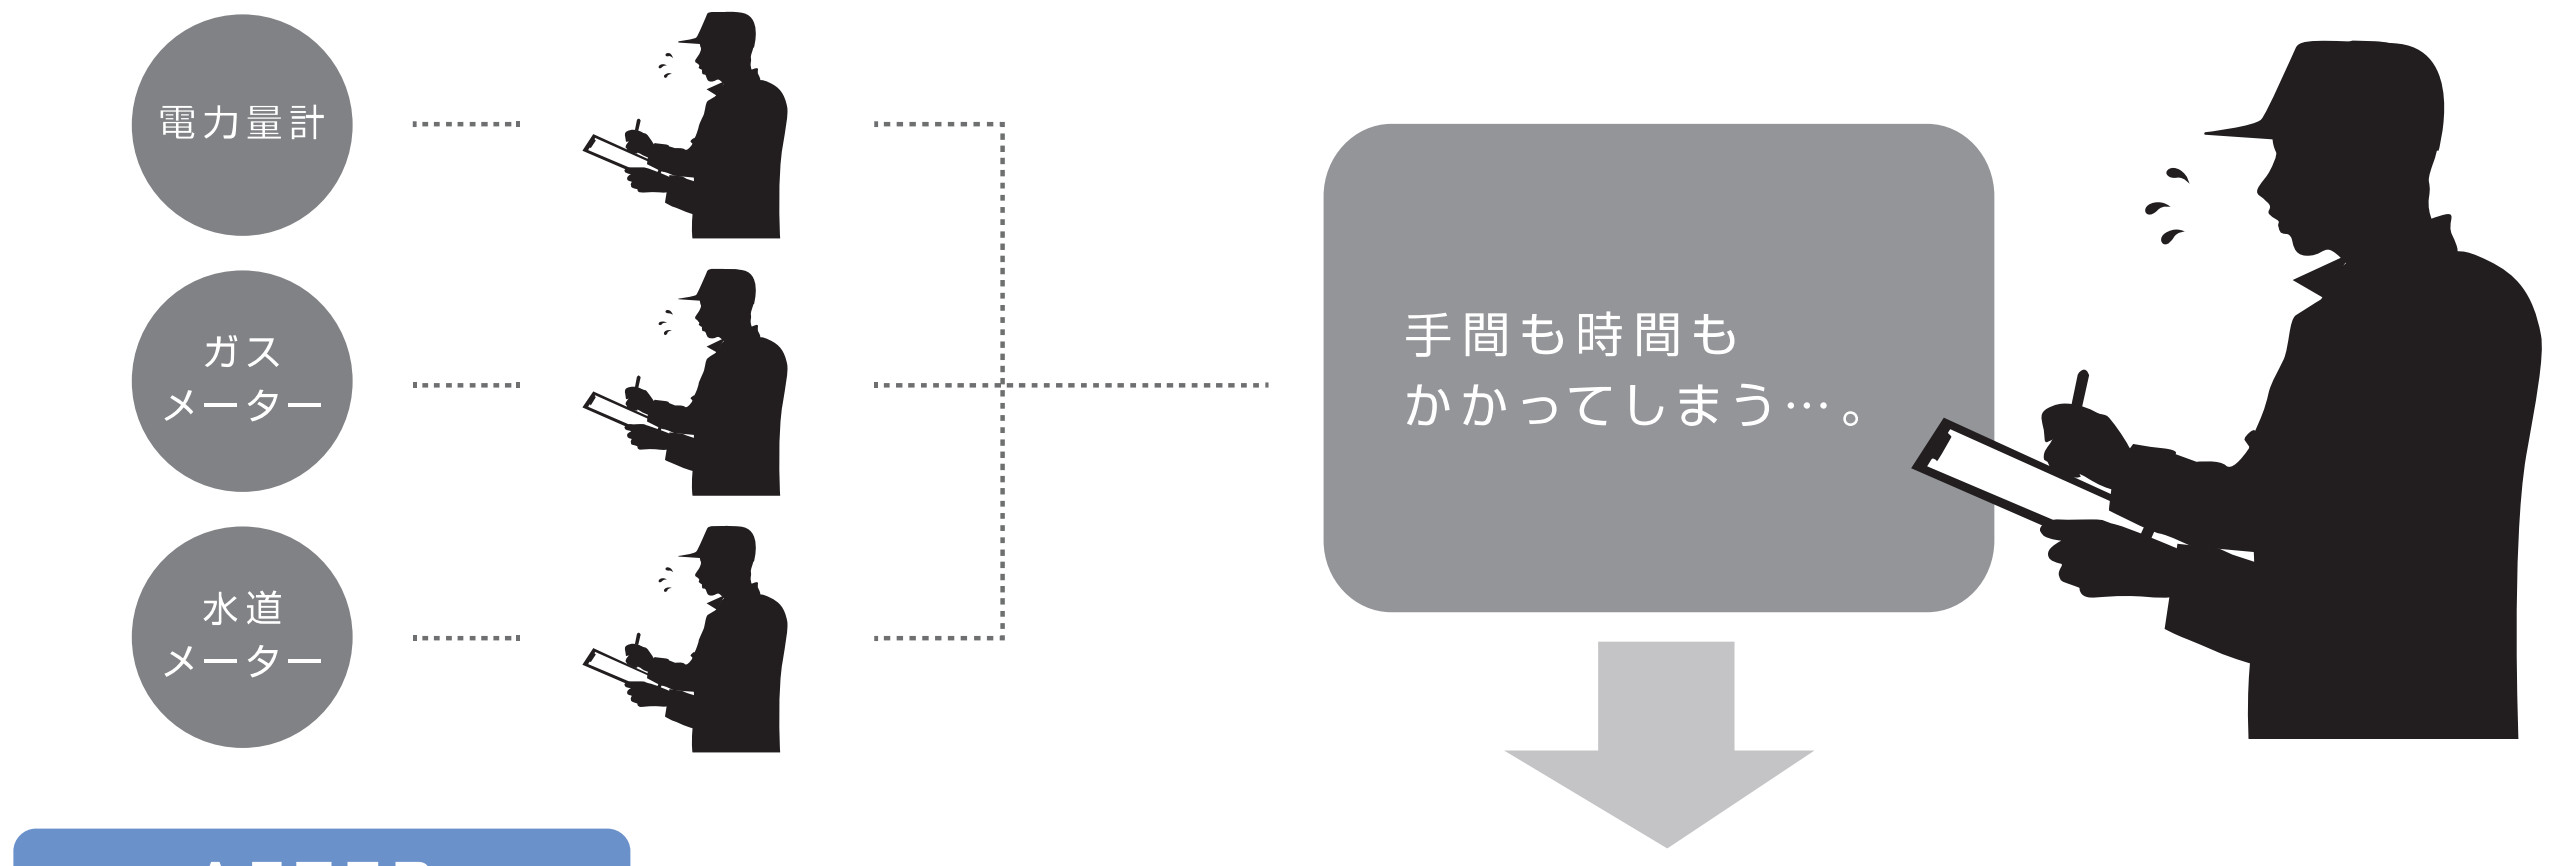
電力量計
ガスメーター
水道メーター
手間も時間もかかってしまう…。

AFTER

電力量計やガスメーター、水道メーターなど、すべてを一括集計・検針できます。

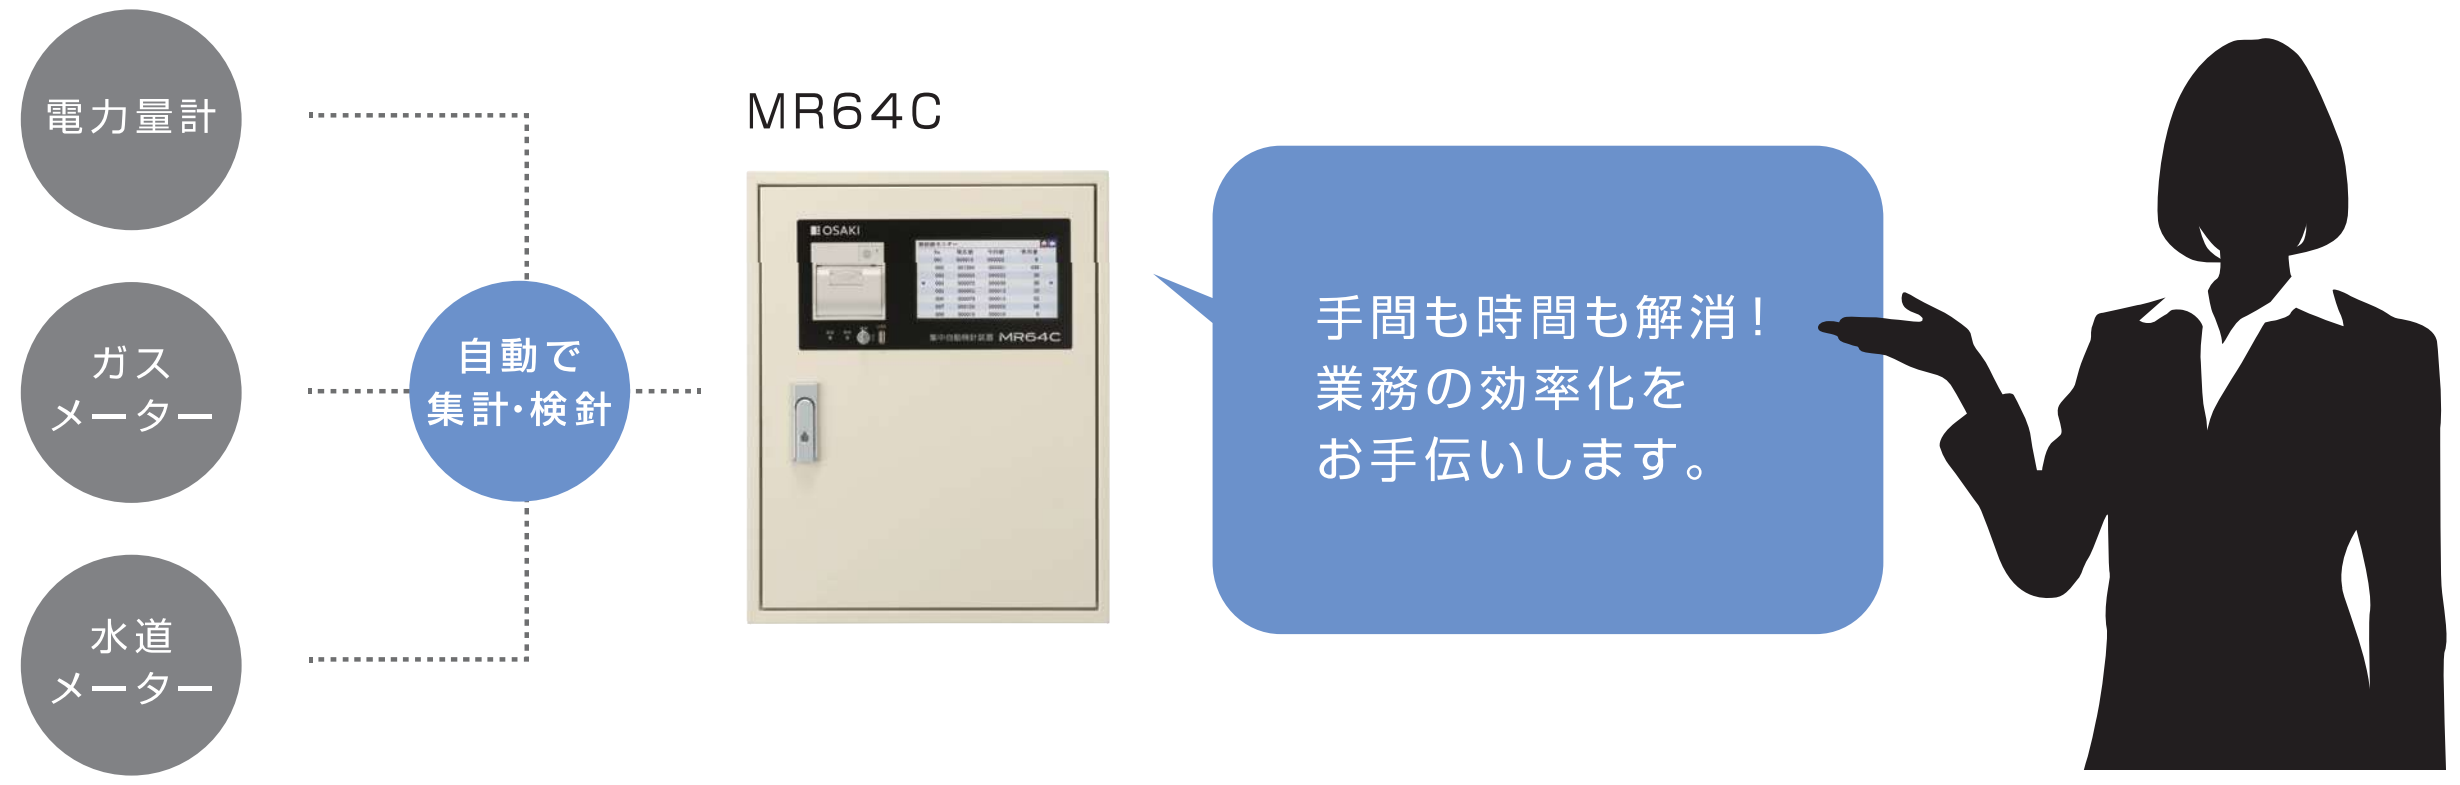
電力量計
ガスメーター
水道メーター
自動で集計・検針
MR64C
手間も時間も解消！業務の効率化をお手伝いします。

プリンタ内蔵のため、検針装置単体でも利用可能。オプションの各種端末器と組み合わせて、システム構築を行うことで、検針点数の拡張・水道メーターの電文化を実現！

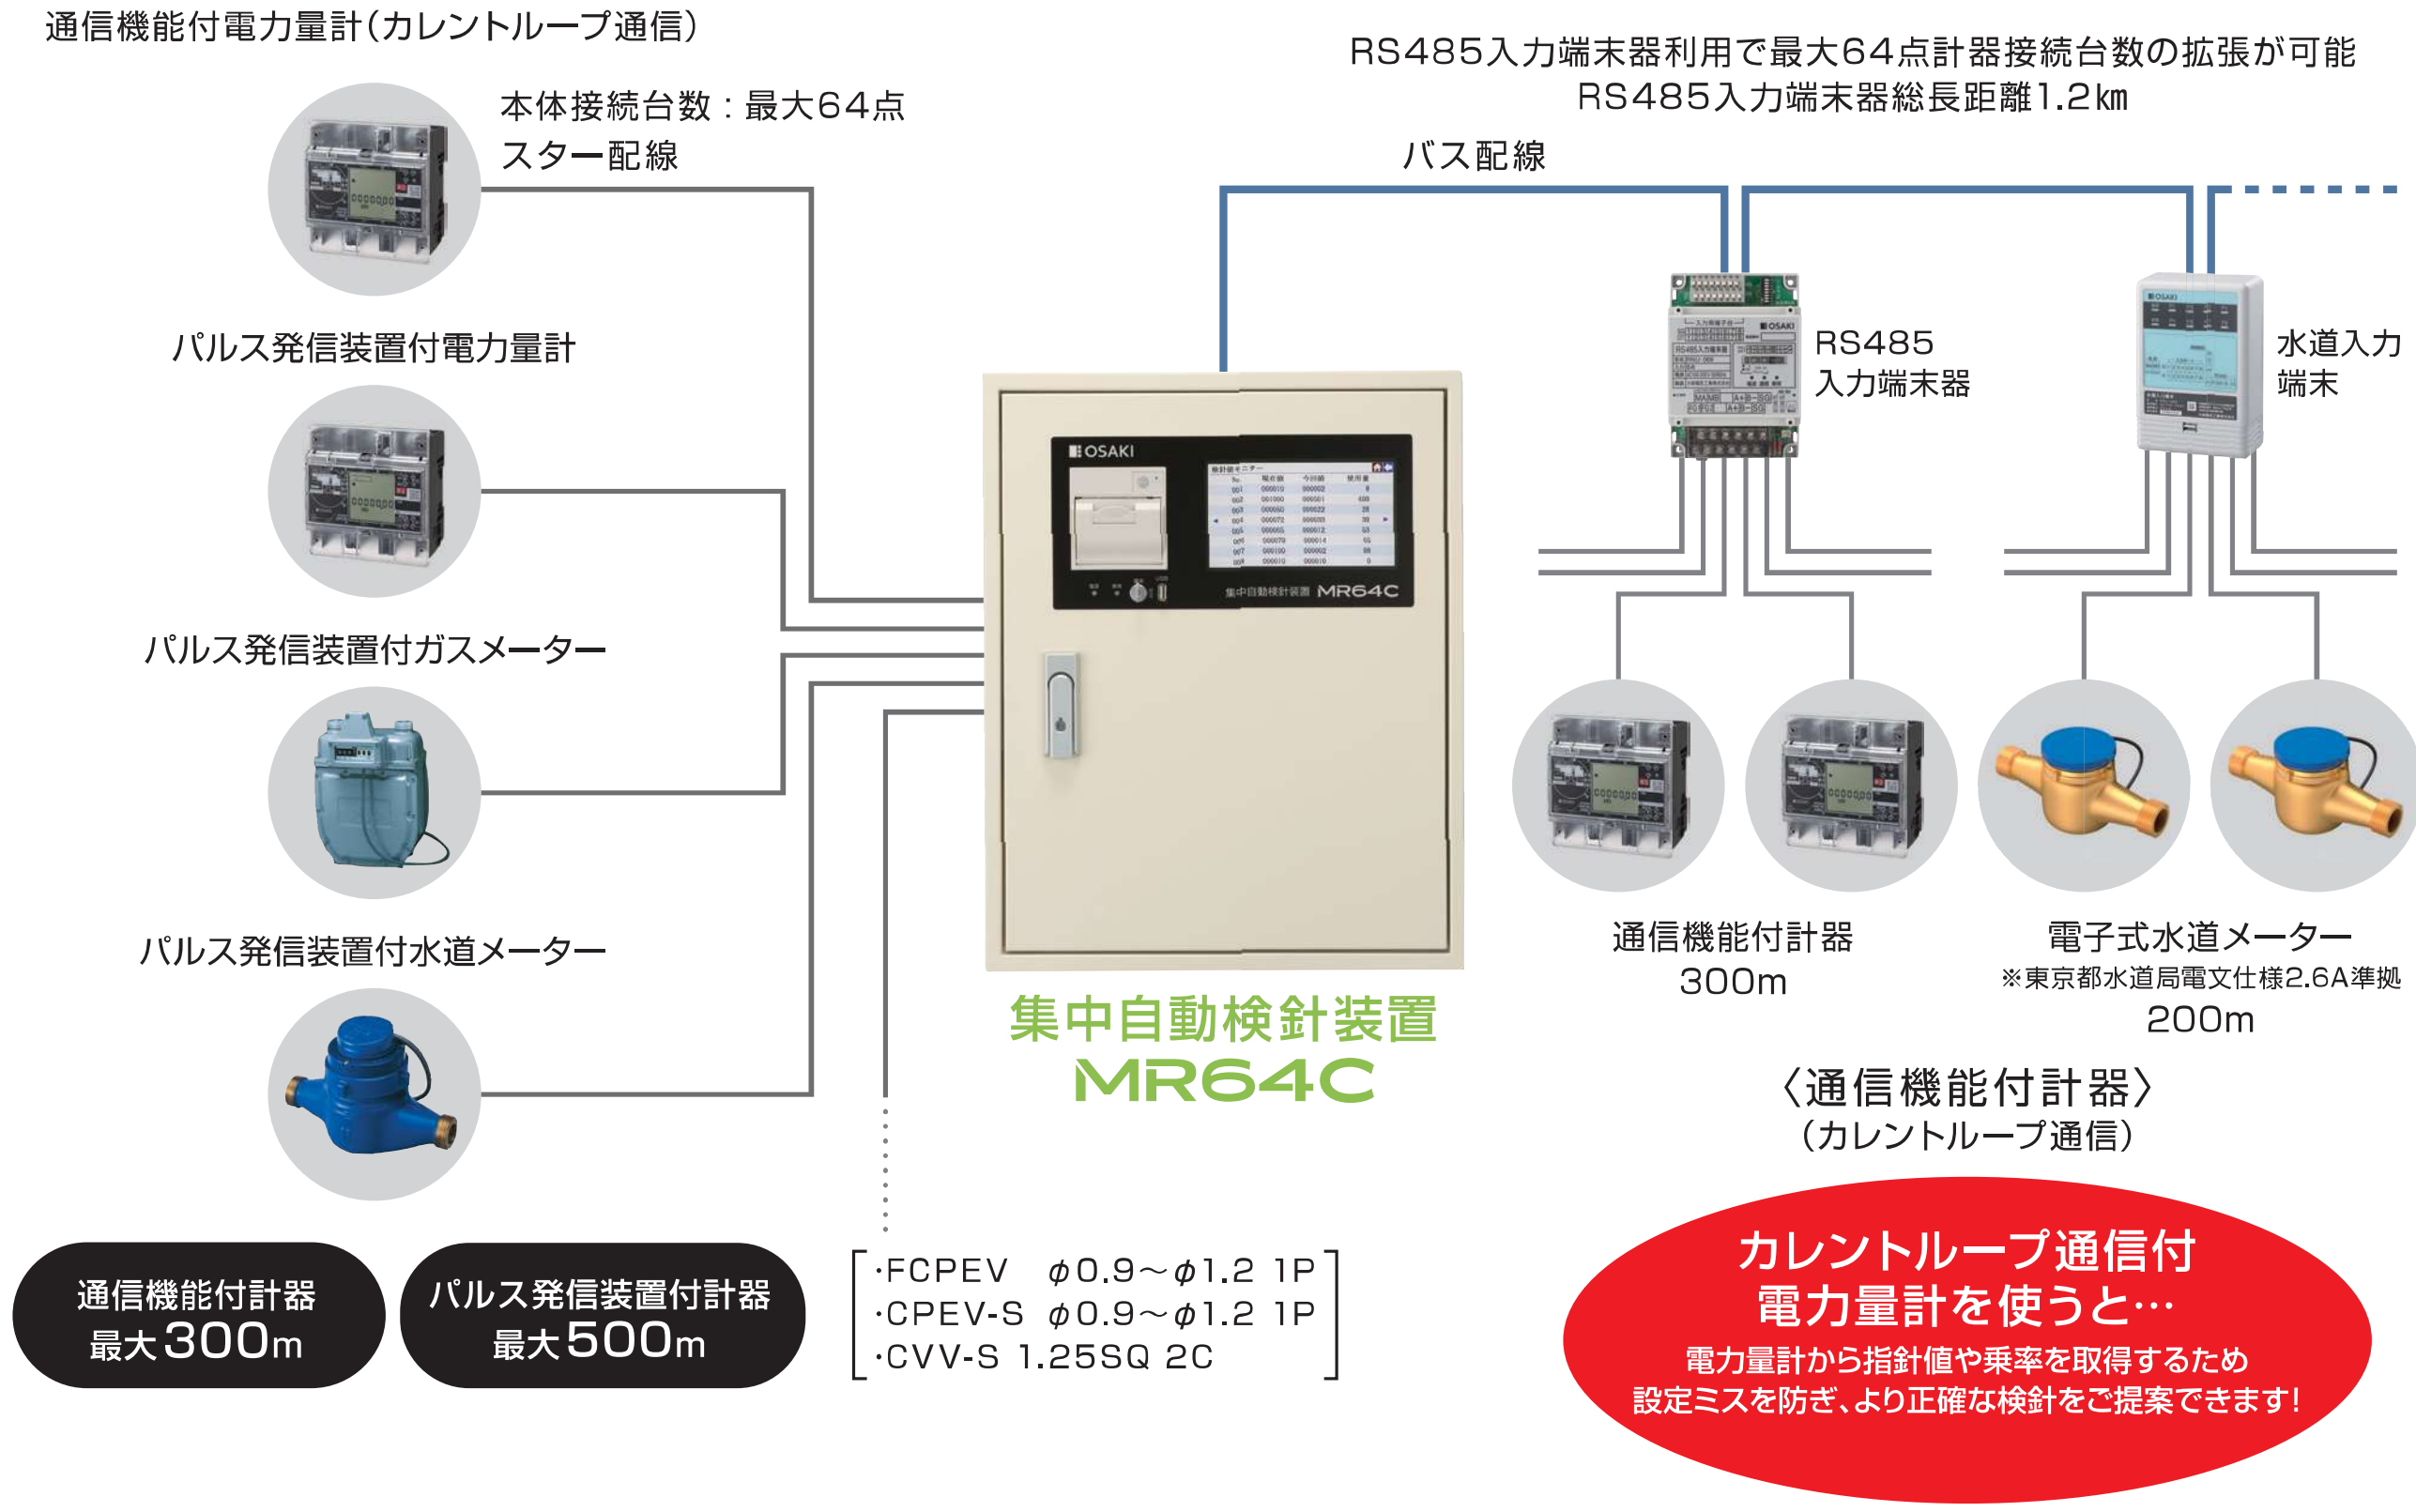
通信機能付電力量計（カレントループ通信）
本体接続台数：最大64点
スター配線
パルス発信装置付電力量計
パルス発信装置付ガスメーター
パルス発信装置付水道メーター
RS485入力端末器利用で最大64点計器接続台数の拡張が可能
RS485入力端末器総長距離1.2㎞
バス配線
RS485入力端末器
水道入力端末
集中自動検針装置 MR64C
通信機能付計器 300m
電子式水道メーター ※東京都水道局電文仕様2.6A準拠 200m
〈通信機能付計器〉（カレントループ通信）
通信機能付計器 最大300m
パルス発信装置付計器 最大500m
·FCPEV　φ0.9～φ1.2 1P
·CPEV-S　φ0.9～φ1.2 1P
·CVV-S 1.25SQ 2C

カレントループ通信付電力量計を使うと…
電力量計から指針値や乗率を取得するため
設定ミスを防ぎ、より正確な検針をご提案できます！

さらにPC接続することでもっと便利で快適に

お客様の環境に合わせて接続方法が選べます。

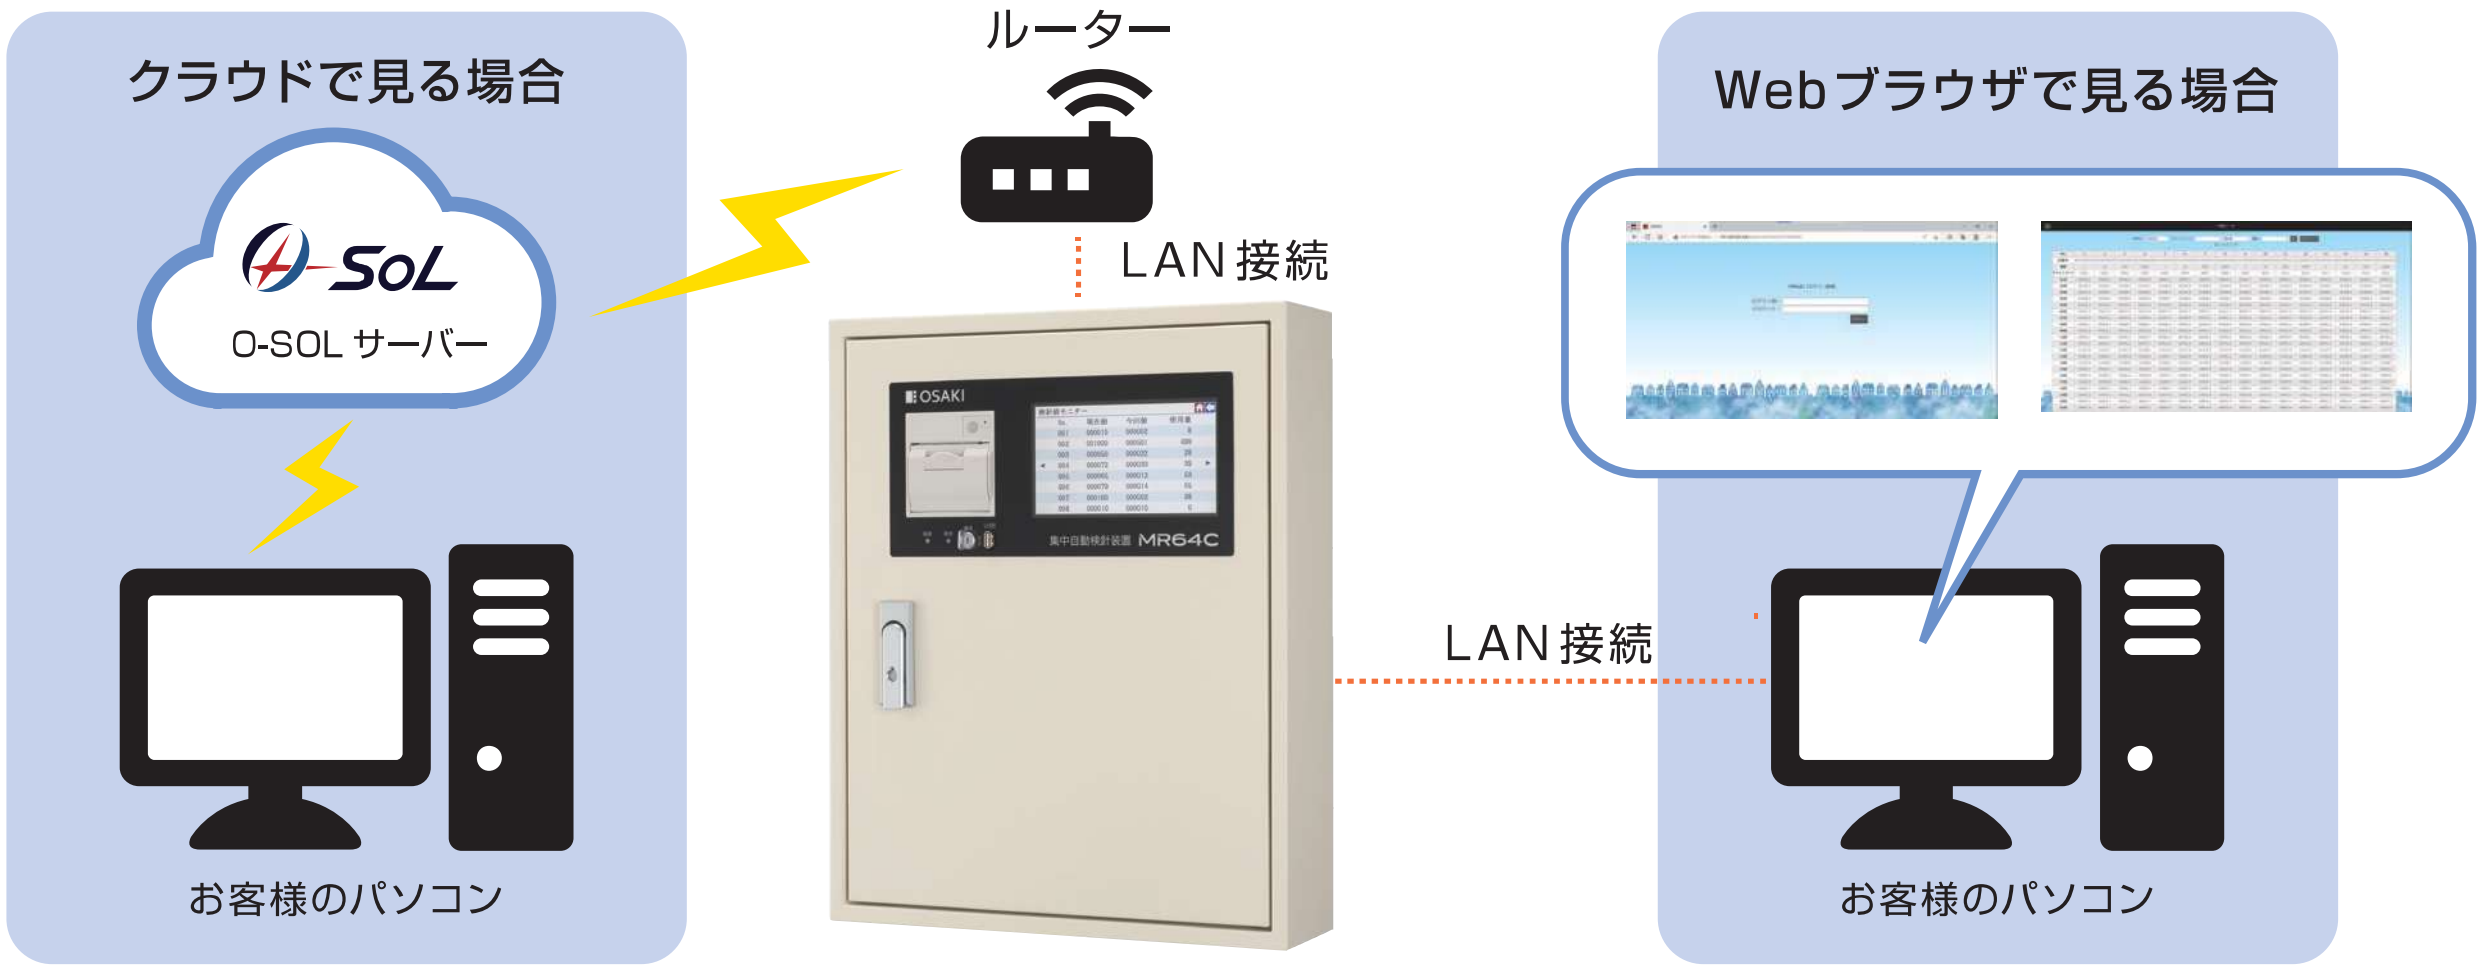
クラウドで見る場合
O-SOL
O-SOL サーバー
お客様のパソコン
ルーター
LAN接続
LAN接続
Webブラウザで見る場合
お客様のパソコン

OSCAM
MR64C
小・中規模検針装置

本体内蔵プリンタの印字例

本体内蔵プリンタからは「検針データ」をはじめ、「使用量チェック」や「簡易請求書」等の印字ができます。

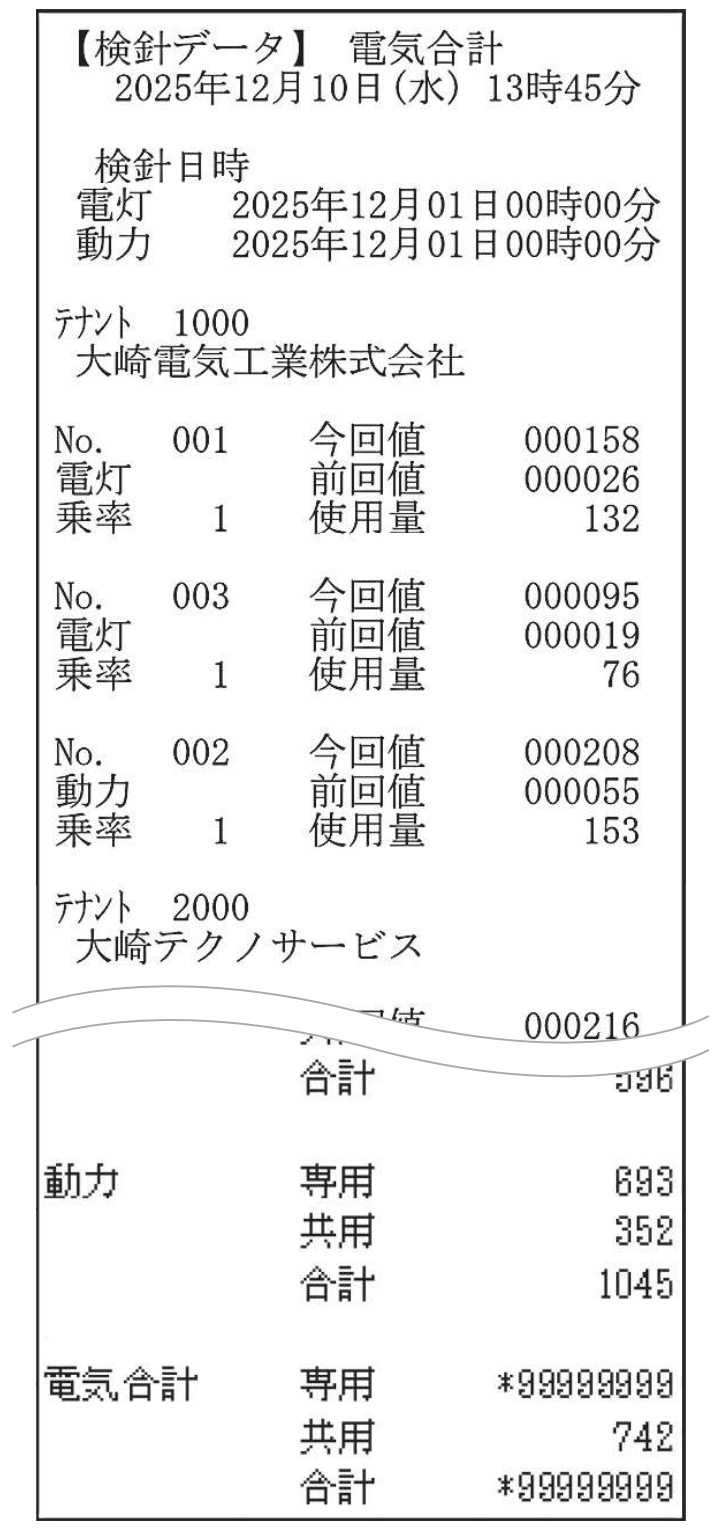

```
【検針データ】  電気合計
  2025年12月10日(水) 13時45分

  検針日時
 電灯      2025年12月01日00時00分
 動力      2025年12月01日00時00分

ﾃﾅﾝﾄ  1000
 大崎電気工業株式会社

No.    001     今回値      000158
電灯           前回値      000026
乗率     1     使用量         132

No.    003     今回値      000095
電灯           前回値      000019
乗率     1     使用量          76

No.    002     今回値      000208
動力           前回値      000055
乗率     1     使用量         153

ﾃﾅﾝﾄ  2000
 大崎テクノサービス
                           000216
               合計           596

動力           専用           693
               共用           352
               合計          1045

電気合計       専用     *99999999
               共用           742
               合計     *99999999
```

本体内蔵プリンタで印字可能な機能

①検針結果
- 自動検針
- 料金計算
- テナント検針 etc…

②使用量チェック

③簡易請求書

④各種設定データ
- 検針日設定
- テナント名称
- 登録メータ etc…

USBメモリ取得データ例

USBメモリを使用して、CSV形式ファイルで検針データを取得することが可能です。

検針データ

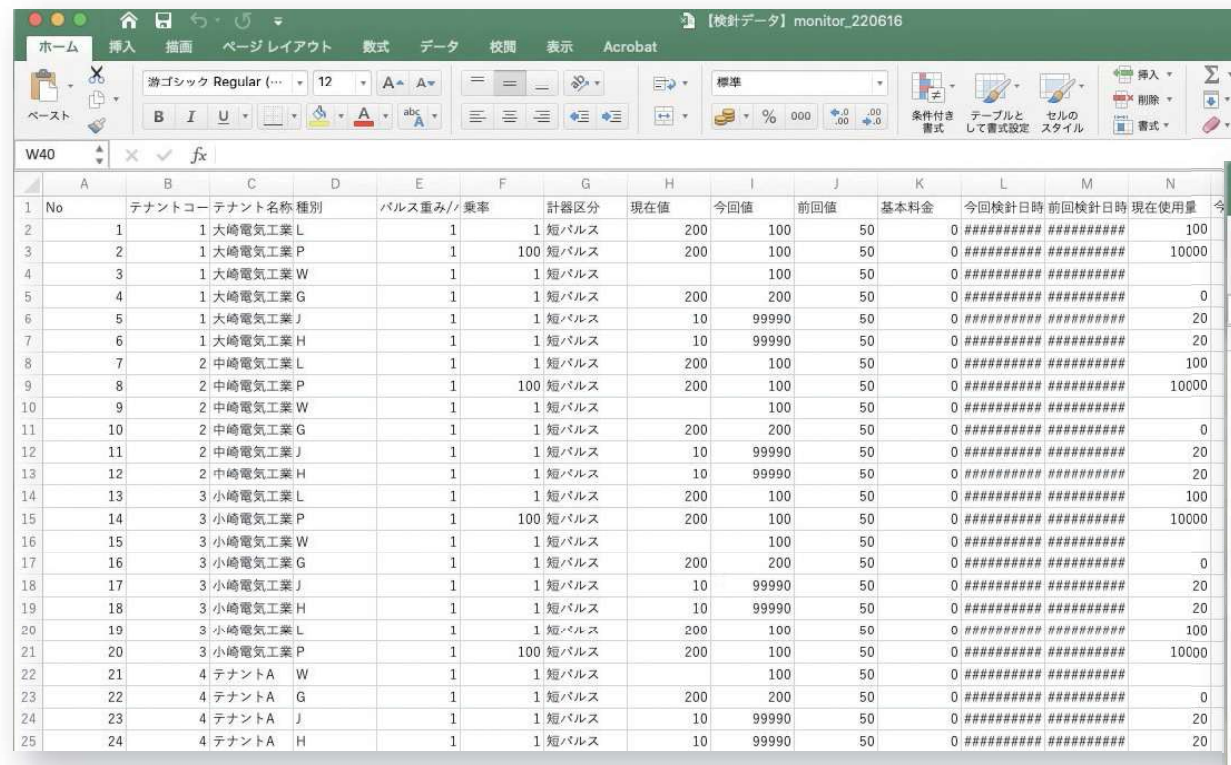

【検針データ】monitor_220616

W40

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	No	テナントコー	テナント名称	種別	パルス重み/	乗率	計器区分	現在値	今回値	前回値	基本料金	今回検針日時	前回検針日時	現在使用量
2	1	1	大崎電気工業	L	1	1	短パルス	200	100	50	0	##########	##########	100
3	2	1	大崎電気工業	P	1	100	短パルス	200	100	50	0	##########	##########	10000
4	3	1	大崎電気工業	W	1	1	短パルス		100	50	0	##########	##########	
5	4	1	大崎電気工業	G	1	1	短パルス	200	200	50	0	##########	##########	0
6	5	1	大崎電気工業	J	1	1	短パルス	10	99990	50	0	##########	##########	20
7	6	1	大崎電気工業	H	1	1	短パルス	10	99990	50	0	##########	##########	20
8	7	2	中崎電気工業	L	1	1	短パルス	200	100	50	0	##########	##########	100
9	8	2	中崎電気工業	P	1	100	短パルス	200	100	50	0	##########	##########	10000
10	9	2	中崎電気工業	W	1	1	短パルス		100	50	0	##########	##########	
11	10	2	中崎電気工業	G	1	1	短パルス	200	200	50	0	##########	##########	0
12	11	2	中崎電気工業	J	1	1	短パルス	10	99990	50	0	##########	##########	20
13	12	2	中崎電気工業	H	1	1	短パルス	10	99990	50	0	##########	##########	20
14	13	3	小崎電気工業	L	1	1	短パルス	200	100	50	0	##########	##########	100
15	14	3	小崎電気工業	P	1	100	短パルス	200	100	50	0	##########	##########	10000
16	15	3	小崎電気工業	W	1	1	短パルス		100	50	0	##########	##########	
17	16	3	小崎電気工業	G	1	1	短パルス	200	200	50	0	##########	##########	0
18	17	3	小崎電気工業	J	1	1	短パルス	10	99990	50	0	##########	##########	20
19	18	3	小崎電気工業	H	1	1	短パルス	10	99990	50	0	##########	##########	20
20	19	3	小崎電気工業	L	1	1	短パルス	200	100	50	0	##########	##########	100
21	20	3	小崎電気工業	P	1	100	短パルス	200	100	50	0	##########	##########	10000
22	21	4	テナントA	W	1	1	短パルス		100	50	0	##########	##########	
23	22	4	テナントA	G	1	1	短パルス	200	200	50	0	##########	##########	0
24	23	4	テナントA	J	1	1	短パルス	10	99990	50	0	##########	##########	20
25	24	4	テナントA	H	1	1	短パルス	10	99990	50	0	##########	##########	20

ポイントNo.ごとに上記データが取得できます。

日報データ

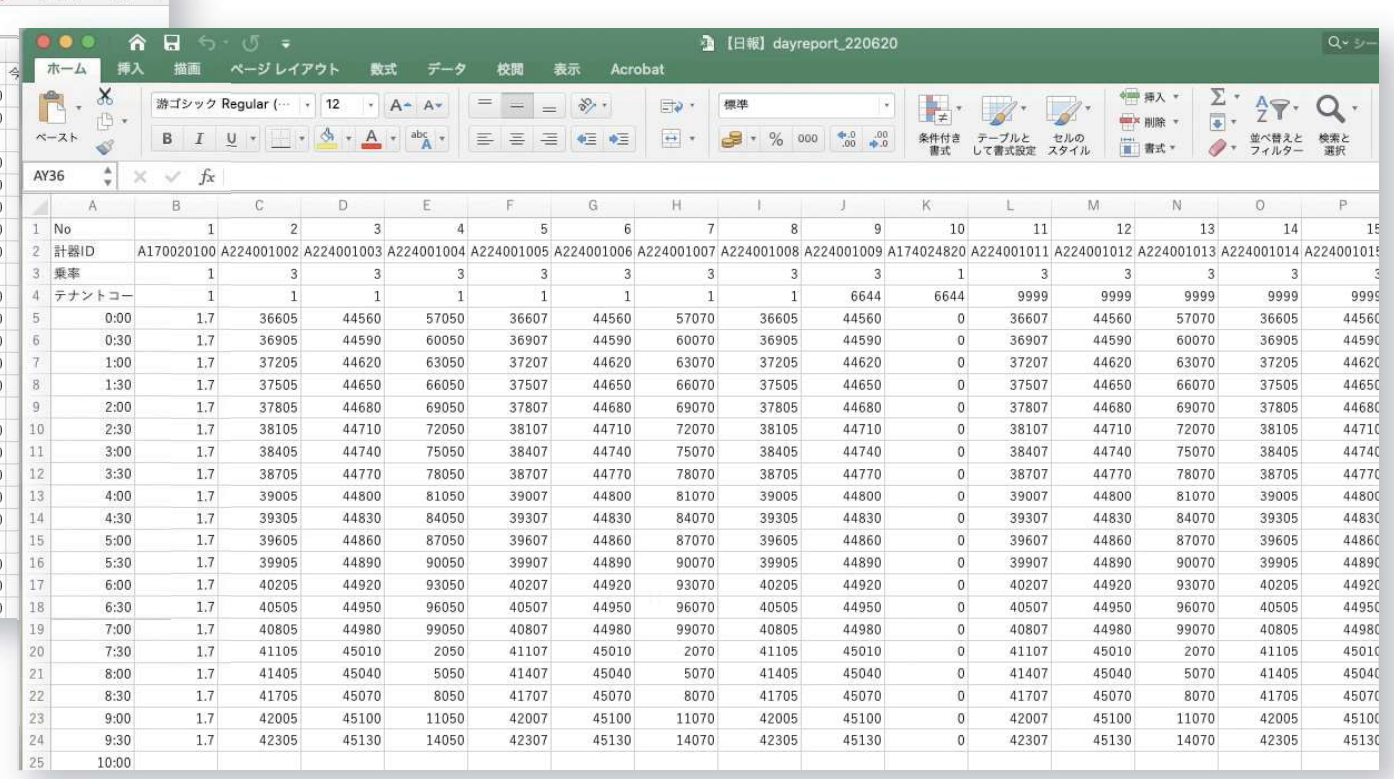

【日報】dayreport_220620

AY36

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	計器ID	A170020100	A224001002	A224001003	A224001004	A224001005	A224001006	A224001007	A224001008	A224001009	A174024820	A224001011	A224001012	A224001013	A224001014	A22400101
3	乗率	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
4	テナントコー	1	1	1	1	1	1	1	1	6644	6644	9999	9999	9999	9999	999
5	0:00	1.7	36605	44560	57050	36607	44560	57070	36605	44560	0	36607	44560	57070	36605	4456
6	0:30	1.7	36905	44590	60050	36907	44590	60070	36905	44590	0	36907	44590	60070	36905	4459
7	1:00	1.7	37205	44620	63050	37207	44620	63070	37205	44620	0	37207	44620	63070	37205	4462
8	1:30	1.7	37505	44650	66050	37507	44650	66070	37505	44650	0	37507	44650	66070	37505	4465
9	2:00	1.7	37805	44680	69050	37807	44680	69070	37805	44680	0	37807	44680	69070	37805	4468
10	2:30	1.7	38105	44710	72050	38107	44710	72070	38105	44710	0	38107	44710	72070	38105	4471
11	3:00	1.7	38405	44740	75050	38407	44740	75070	38405	44740	0	38407	44740	75070	38405	4474
12	3:30	1.7	38705	44770	78050	38707	44770	78070	38705	44770	0	38707	44770	78070	38705	4477
13	4:00	1.7	39005	44800	81050	39007	44800	81070	39005	44800	0	39007	44800	81070	39005	4480
14	4:30	1.7	39305	44830	84050	39307	44830	84070	39305	44830	0	39307	44830	84070	39305	4483
15	5:00	1.7	39605	44860	87050	39607	44860	87070	39605	44860	0	39607	44860	87070	39605	4486
16	5:30	1.7	39905	44890	90050	39907	44890	90070	39905	44890	0	39907	44890	90070	39905	4489
17	6:00	1.7	40205	44920	93050	40207	44920	93070	40205	44920	0	40207	44920	93070	40205	4492
18	6:30	1.7	40505	44950	96050	40507	44950	96070	40505	44950	0	40507	44950	96070	40505	4495
19	7:00	1.7	40805	44980	99050	40807	44980	99070	40805	44980	0	40807	44980	99070	40805	4498
20	7:30	1.7	41105	45010	2050	41107	45010	2070	41105	45010	0	41107	45010	2070	41105	4501
21	8:00	1.7	41405	45040	5050	41407	45040	5070	41405	45040	0	41407	45040	5070	41405	4504
22	8:30	1.7	41705	45070	8050	41707	45070	8070	41705	45070	0	41707	45070	8070	41705	4507
23	9:00	1.7	42005	45100	11050	42007	45100	11070	42005	45100	0	42007	45100	11070	42005	4510
24	9:30	1.7	42305	45130	14050	42307	45130	14070	42305	45130	0	42307	45130	14070	42305	4513
25	10:00															

一日分単位のファイルが作成されます。中身は30分ごとのメーター（ポイントNo.01～64）の指針値データが記録されます。

画面イメージ

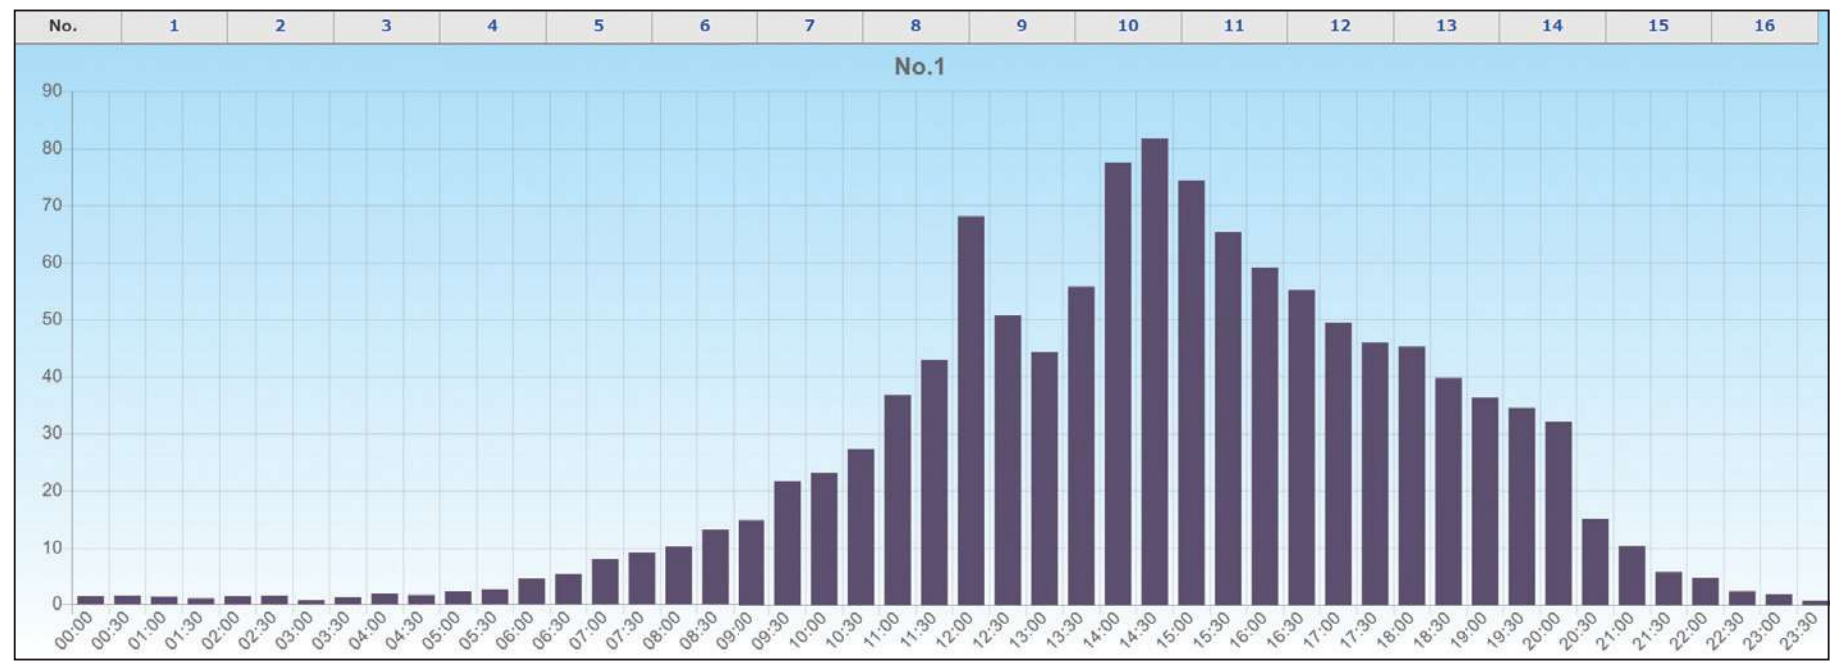

日報データ グラフ画面

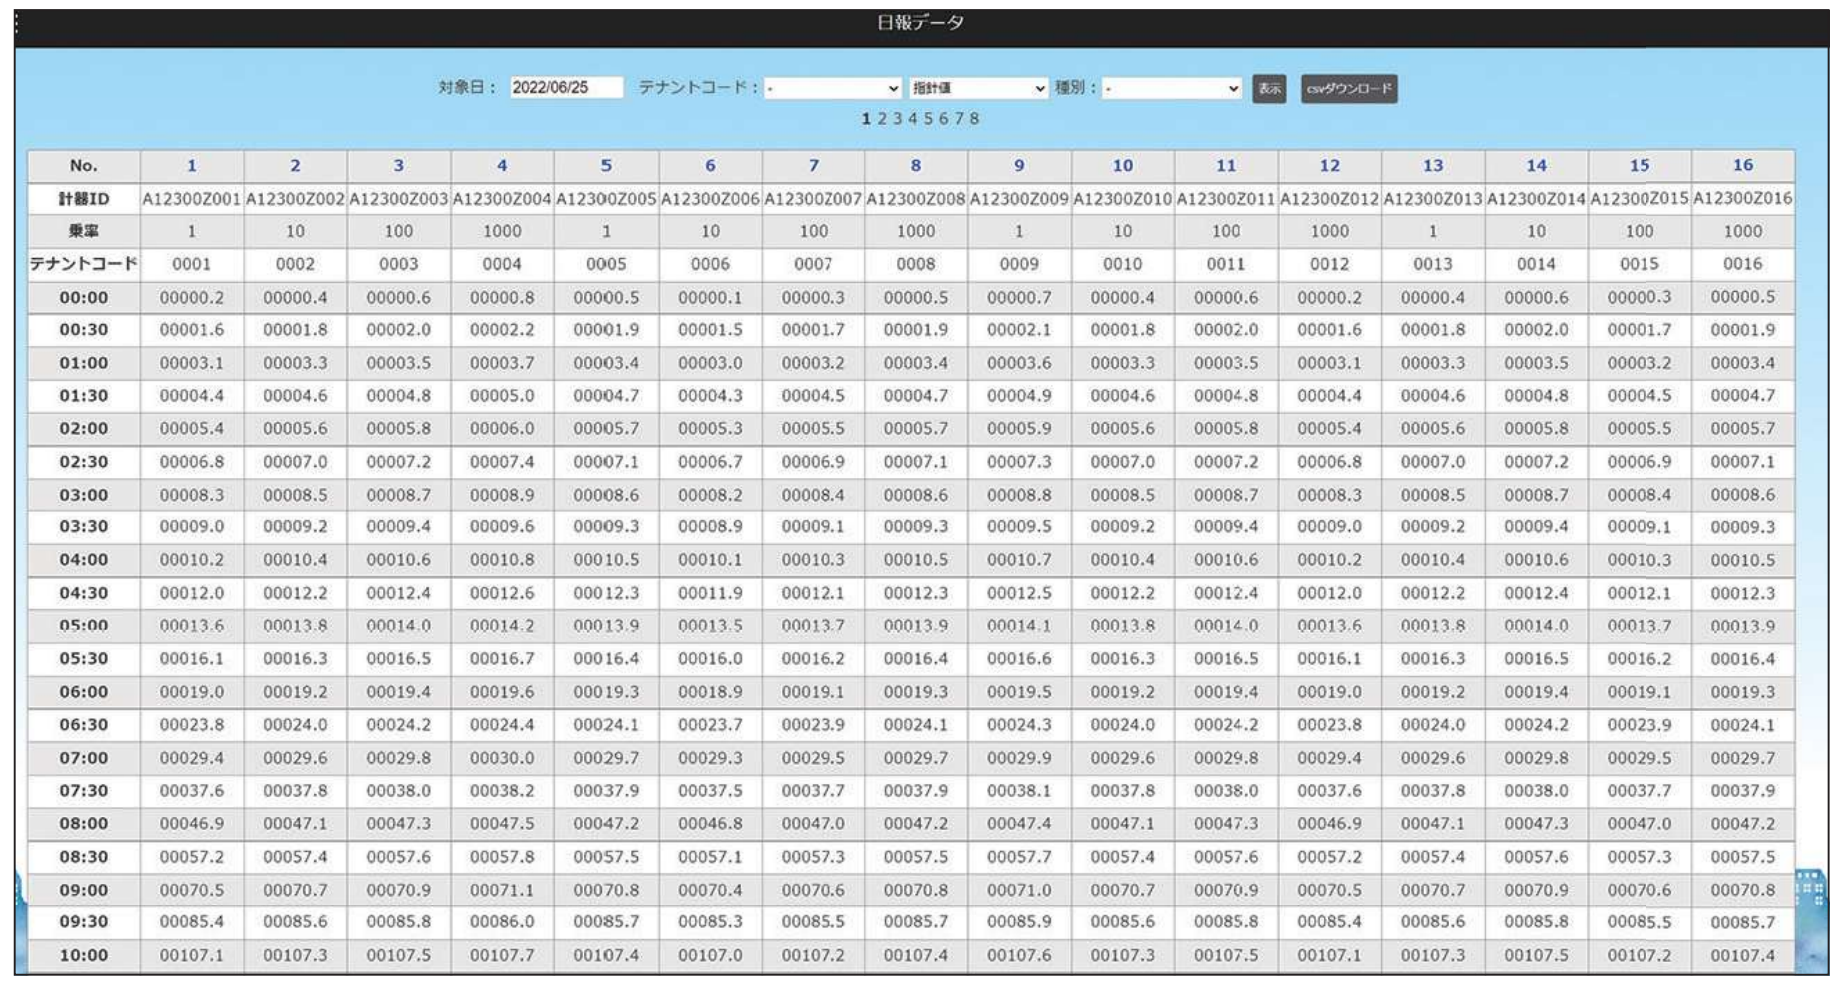

日報データ

対象日：2022/06/25　テナントコード：-　指針値　種別：-

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
計器ID	A12300Z001	A12300Z002	A12300Z003	A12300Z004	A12300Z005	A12300Z006	A12300Z007	A12300Z008	A12300Z009	A12300Z010	A12300Z011	A12300Z012	A12300Z013	A12300Z014	A12300Z015	A12300Z016
乗率	1	10	100	1000	1	10	100	1000	1	10	100	1000	1	10	100	1000
テナントコード	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016
00:00	00000.2	00000.4	00000.6	00000.8	00000.5	00000.1	00000.3	00000.5	00000.7	00000.4	00000.6	00000.2	00000.4	00000.6	00000.3	00000.5
00:30	00001.6	00001.8	00002.0	00002.2	00001.9	00001.5	00001.7	00001.9	00002.1	00001.8	00002.0	00001.6	00001.8	00002.0	00001.7	00001.9
01:00	00003.1	00003.3	00003.5	00003.7	00003.4	00003.0	00003.2	00003.4	00003.6	00003.3	00003.5	00003.1	00003.3	00003.5	00003.2	00003.4
01:30	00004.4	00004.6	00004.8	00005.0	00004.7	00004.3	00004.5	00004.7	00004.9	00004.6	00004.8	00004.4	00004.6	00004.8	00004.5	00004.7
02:00	00005.4	00005.6	00005.8	00006.0	00005.7	00005.3	00005.5	00005.7	00005.9	00005.6	00005.8	00005.4	00005.6	00005.8	00005.5	00005.7
02:30	00006.8	00007.0	00007.2	00007.4	00007.1	00006.7	00006.9	00007.1	00007.3	00007.0	00007.2	00006.8	00007.0	00007.2	00006.9	00007.1
03:00	00008.3	00008.5	00008.7	00008.9	00008.6	00008.2	00008.4	00008.6	00008.8	00008.5	00008.7	00008.3	00008.5	00008.7	00008.4	00008.6
03:30	00009.0	00009.2	00009.4	00009.6	00009.3	00008.9	00009.1	00009.3	00009.5	00009.2	00009.4	00009.0	00009.2	00009.4	00009.1	00009.3
04:00	00010.2	00010.4	00010.6	00010.8	00010.5	00010.1	00010.3	00010.5	00010.7	00010.4	00010.6	00010.2	00010.4	00010.6	00010.3	00010.5
04:30	00012.0	00012.2	00012.4	00012.6	00012.3	00011.9	00012.1	00012.3	00012.5	00012.2	00012.4	00012.0	00012.2	00012.4	00012.1	00012.3
05:00	00013.6	00013.8	00014.0	00014.2	00013.9	00013.5	00013.7	00013.9	00014.1	00013.8	00014.0	00013.6	00013.8	00014.0	00013.7	00013.9
05:30	00016.1	00016.3	00016.5	00016.7	00016.4	00016.0	00016.2	00016.4	00016.6	00016.3	00016.5	00016.1	00016.3	00016.5	00016.2	00016.4
06:00	00019.0	00019.2	00019.4	00019.6	00019.3	00018.9	00019.1	00019.3	00019.5	00019.2	00019.4	00019.0	00019.2	00019.4	00019.1	00019.3
06:30	00023.8	00024.0	00024.2	00024.4	00024.1	00023.7	00023.9	00024.1	00024.3	00024.0	00024.2	00023.8	00024.0	00024.2	00023.9	00024.1
07:00	00029.4	00029.6	00029.8	00030.0	00029.7	00029.3	00029.5	00029.7	00029.9	00029.6	00029.8	00029.4	00029.6	00029.8	00029.5	00029.7
07:30	00037.6	00037.8	00038.0	00038.2	00037.9	00037.5	00037.7	00037.9	00038.1	00037.8	00038.0	00037.6	00037.8	00038.0	00037.7	00037.9
08:00	00046.9	00047.1	00047.3	00047.5	00047.2	00046.8	00047.0	00047.2	00047.4	00047.1	00047.3	00046.9	00047.1	00047.3	00047.0	00047.2
08:30	00057.2	00057.4	00057.6	00057.8	00057.5	00057.1	00057.3	00057.5	00057.7	00057.4	00057.6	00057.2	00057.4	00057.6	00057.3	00057.5
09:00	00070.5	00070.7	00070.9	00071.1	00070.8	00070.4	00070.6	00070.8	00071.0	00070.7	00070.9	00070.5	00070.7	00070.9	00070.6	00070.8
09:30	00085.4	00085.6	00085.8	00086.0	00085.7	00085.3	00085.5	00085.7	00085.9	00085.6	00085.8	00085.4	00085.6	00085.8	00085.5	00085.7
10:00	00107.1	00107.3	00107.5	00107.7	00107.4	00107.0	00107.2	00107.4	00107.6	00107.3	00107.5	00107.1	00107.3	00107.5	00107.2	00107.4

日報データ画面

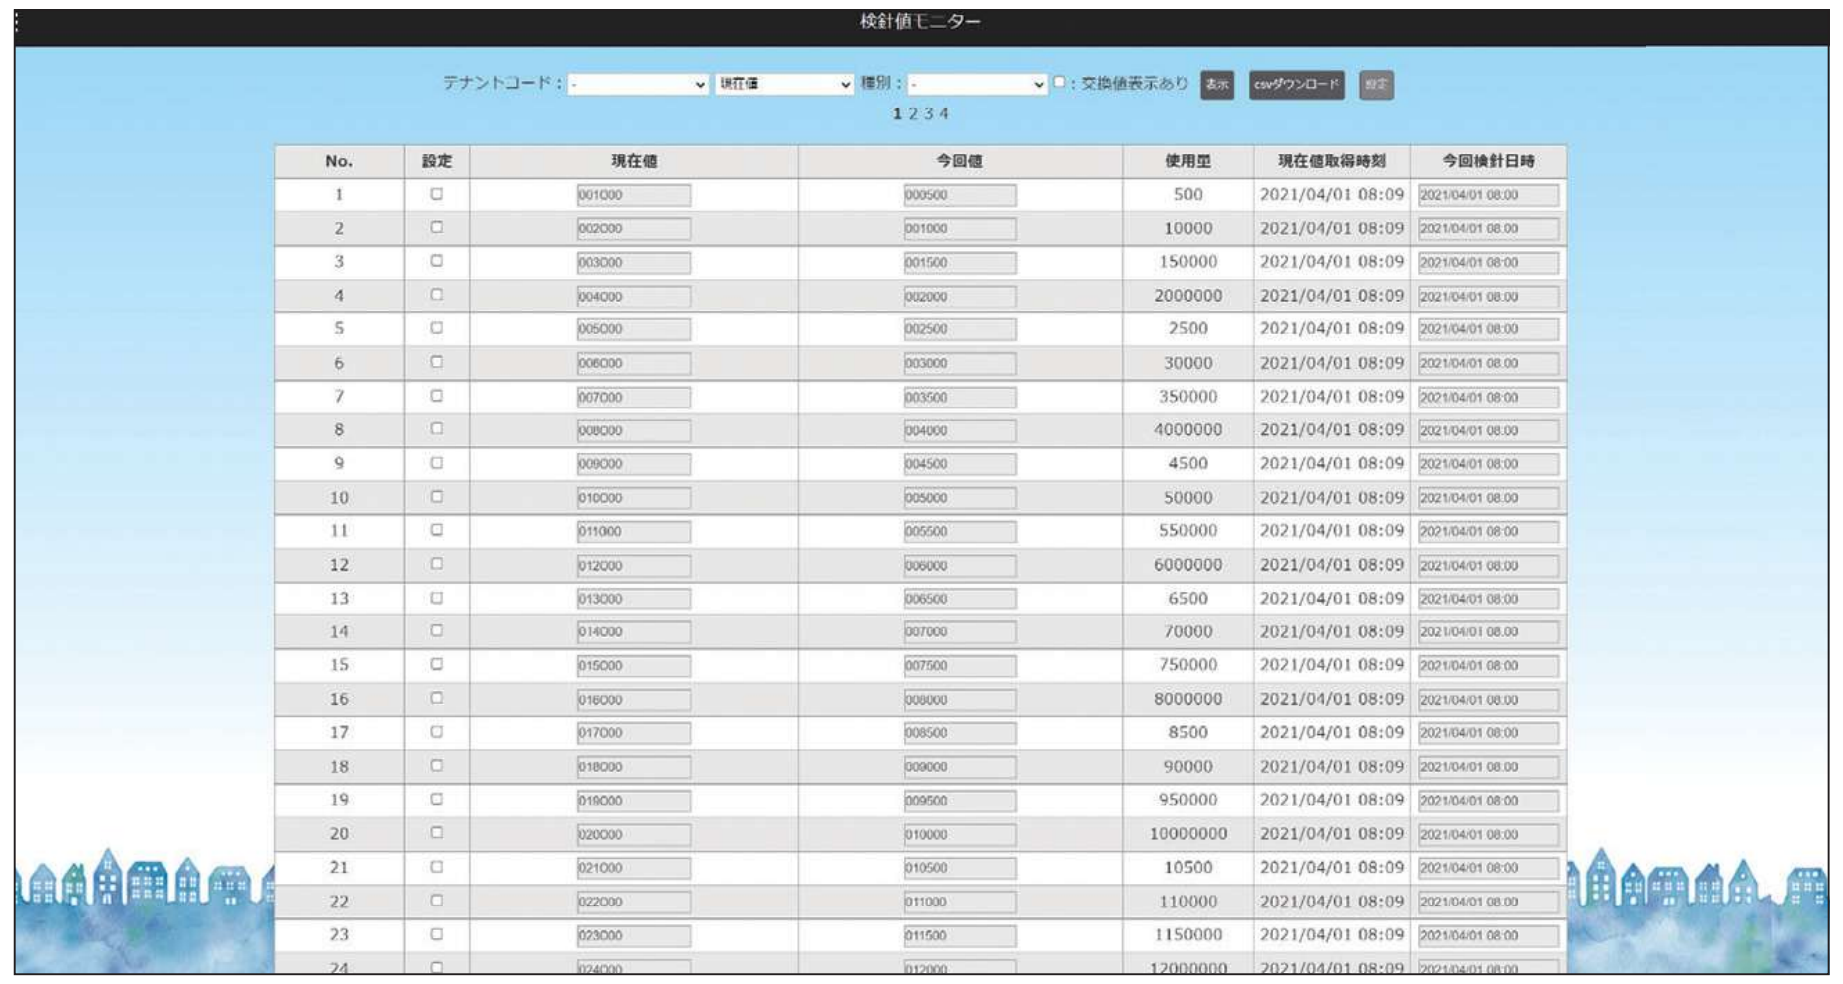

検針値モニター

テナントコード：-　現在値　種別：-　□：交換値表示あり

No.	設定	現在値	今回値	使用量	現在値取得時刻	今回検針日時
1	□	001000	000500	500	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
2	□	002000	001000	10000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
3	□	003000	001500	150000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
4	□	004000	002000	2000000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
5	□	005000	002500	2500	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
6	□	006000	003000	30000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
7	□	007000	003500	350000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
8	□	008000	004000	4000000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
9	□	009000	004500	4500	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
10	□	010000	005000	50000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
11	□	011000	005500	550000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
12	□	012000	006000	6000000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
13	□	013000	006500	6500	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
14	□	014000	007000	70000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
15	□	015000	007500	750000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
16	□	016000	008000	8000000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
17	□	017000	008500	8500	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
18	□	018000	009000	90000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
19	□	019000	009500	950000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
20	□	020000	010000	10000000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
21	□	021000	010500	10500	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
22	□	022000	011000	110000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
23	□	023000	011500	1150000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00
24	□	024000	012000	12000000	2021/04/01 08:09	2021/04/01 08:00

検針値モニター画面